

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: S6-18-000475\_0**
**LABORATORIO AQUALIA LORA DEL RÍO**

C/ SALINAS,1

41440 - LORA DEL RÍO

Teléfono: 955804055 Fax: 955802446

**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

 Empresa: **FCC-AQUALIA**

Teléfono:

Población:

Fax:

Dirección:

Provincia:

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

 Tipo Muestra: **AGUA DE CONSUMO**  
 Municipio: **LORA DEL RÍO**  
 Tipo P.Muestreo: **RED DE DISTRIBUCION**  
 Punto Muestreo: **RED LORA 2 /**

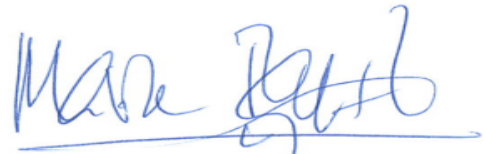
 Fecha de Toma: **21/09/2018 13:10:00**  
 Recogida por: **PERSONAL AQUALIA**
**DATOS DE CONTROL**

 Fecha Recepción: **21/09/2018**  
 Fecha Inicio: **21/09/2018**  
 Fecha Final: **25/09/2018**  
 Cod. P.M.: **LORA**

 Registro Nº: **475**  
 Tipo Análisis: **DESINFECCIÓN INFRAESTR.**
**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-AQ-CETC-012	UFC/100 ml	0		0
ENTEROCOCO	PNT-AQ-ENT-01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-AQ-CPF-01	UFC/100 ml	0		0
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-AQ-CF-01	UFC/100 ml	0		0
RECUESTO DE COLONIAS A 22°C	PNT-AQ-GER-01	UFC/1 ml	0		100
ALUMINIO	PNT-AQ-AL-01	µg/l	38		200
AMONIO	PNT-AQ-NH4-01	mg/l	< 0,10		0,50
COLOR LIBRE RESIDUAL	PNT-AQ-CL2-01	mg/l	0,3		0,2 _ 1,0
COLOR	PNT-AQ-CO-01	mg Pt-Co/L	11,2		15,0
CONDUCTIVIDAD	PNT-AQ-CE-01	µS/cm A 20°C	303		2.500
HIERRO	PNT-AQ-FE-01	µg/l	< 40		200
MANGANESO	PNT-AQ-MN-01	µg/l	44		50
OLOR	PNT-AQ-OLOR Y SABOR	Índice de dilución	0		3
PH	PNT-AQ-PH-01	Unidades pH	6,79		6,50 _ 9,50
SABOR	PNT-AQ-OLOR Y SABOR	Índice de dilución	0		3
TURBIDEZ	PNT-AQ-TU-01	UNF	0,7		5,0

Observaciones:

**C/ HUERTA, 48**
**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:25/09/2018**
**MARÍA RODRÍGUEZ ZALVIDE**